D1–P2

Podziałka 1:100/500

X=6508487,15 Y=5735445,71
D1–W1, Dz200, Rz.dna=107,50
W =109,03
106,23
X=6508433,99 Y=5735456,87
D2–W2, Dz200, Rz.dna=108,00
W =109,70
106,83
X=6508397,79 Y=5735463,77
W =109,90
107,05
X=6508384,66 Y=5735470,94
D4–W3, Dz200, Rz.dna=108,40
W =110,09
107,42
X=6508321,51 Y=5735480,15
D5–W4, Dz200, Rz.dna=109,00
W =110,50
107,91
X=6508285,34 Y=5735488,06
W =110,68
108,39
X=6508245,98 Y=5735501,80
W =111,06
108,91
X=6508210,41 Y=5735523,24
W =111,64
109,19
X=6508182,12 Y=5735549,06
W =112,48
109,89
X=6508153,01 Y=5735579,01
W =113,00
110,52
X=6508133,47 Y=5735601,54
D11–W5, Dz200, Rz.dna=111,80
W =113,60
110,96
D12–W6, Dz200
W =114,50
111,73
D13–W7, Dz200
W =114,70
112,16
D14–W8, Dz200
W =114,84
112,58
X=6508024,39 Y=5735731,67
W =114,91
112,71
D16–W9, Dz200
W =115,22
113,02
D17–W10, Dz200
W =115,41
113,01
X=6507949,08 Y=5735823,51
W =115,51
112,49
7'
12'
11'
3'
3'
1'
1'
przewód energetyczny, gł.osi=1,00
przewód energetyczny, gł.osi=1,00
przewód energetyczny, gł.osi=1,00
przewód energetyczny, gł.osi=1,00
przewód energetyczny, gł.osi=1,00
φ300, rz.osi=112,68
φ160, rz.osi=112,38
φ40, rz.osi=114,31
φ63, gł.osi=1,60
φ50, gł.osi=1,60
φ50, gł.osi=1,60
φ50, gł.osi=1,60
φ40, gł.osi=1,60
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
P2
Ho=2,53
Ho=2,87
Ho=2,85
Ho=2,67
Ho=2,59
Ho=2,29
Ho=2,15
Ho=2,45
Ho=2,59
Ho=2,48
Ho=2,64
Ho=2,77
Ho=2,54
Ho=2,26
Ho=2,20
Ho=2,20
Ho=2,40
Ho=2,50

P.p.=102,00

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	P2
Rzędna projektowanego terenu																		
Rzędna istniejącego terenu	109,03	109,70	109,90	110,09	110,50	110,68	111,06	111,64	112,48	113,00	113,60	114,50	114,70	114,84	114,91	115,22	115,41	115,51
Rzędna dna proj. kanału	106,50	106,83	107,05	107,42	107,91	108,39	108,91	109,19	109,89	110,52	110,96	111,73	112,16	112,58	112,71	113,02	113,01	113,01
Zagłęb. dna względem terenu proj.	2,53	2,87	2,85	2,67	2,59	2,29	2,15	2,45	2,59	2,48	2,64	2,77	2,54	2,26	2,20	2,20	2,40	2,50

Długość odcinka: 54,32 | 36,85 | 33,90 | 44,12 | 37,03 | 41,69 | 41,53 | 38,30 | 41,77 | 29,82 | 69,56 | 39,31 | 47,01 | 13,92 | 36,17 | 41,58 | 41,02

Proj. spadek kanału, odległość: L=91,17 i=6 ‰ | L=78,02 i=11 ‰ | L=78,72 i=13 ‰ | L=41,53 i=7 ‰ | L=38,30 i=18 ‰ | L=71,59 i=15 ‰ | L=108,88 i=11 ‰ | L=97,09 i=9 ‰ | L=82,60 i=0 ‰

Proj. średnica zewnętrzna, materiał: Dz400

Hektometr i odległości: 0 | 54,32 | 91,17 | 1 3,42 | 25,07 | 30,49 | 69,19 | 2 6,22 | 47,91 | 89,44 | 3 27,74 | 69,51 | 88,83 | 93,37 | 99,33 | 4 | 61,88 | 68,89 | 5 8,21 | 55,21 | 61,45 | 69,13 | 92,76 | 6 5,30 | 23,60 | 26,83 | 46,88 | 52,78 | 87,89

D1–W1

Podziałka 1:100/500

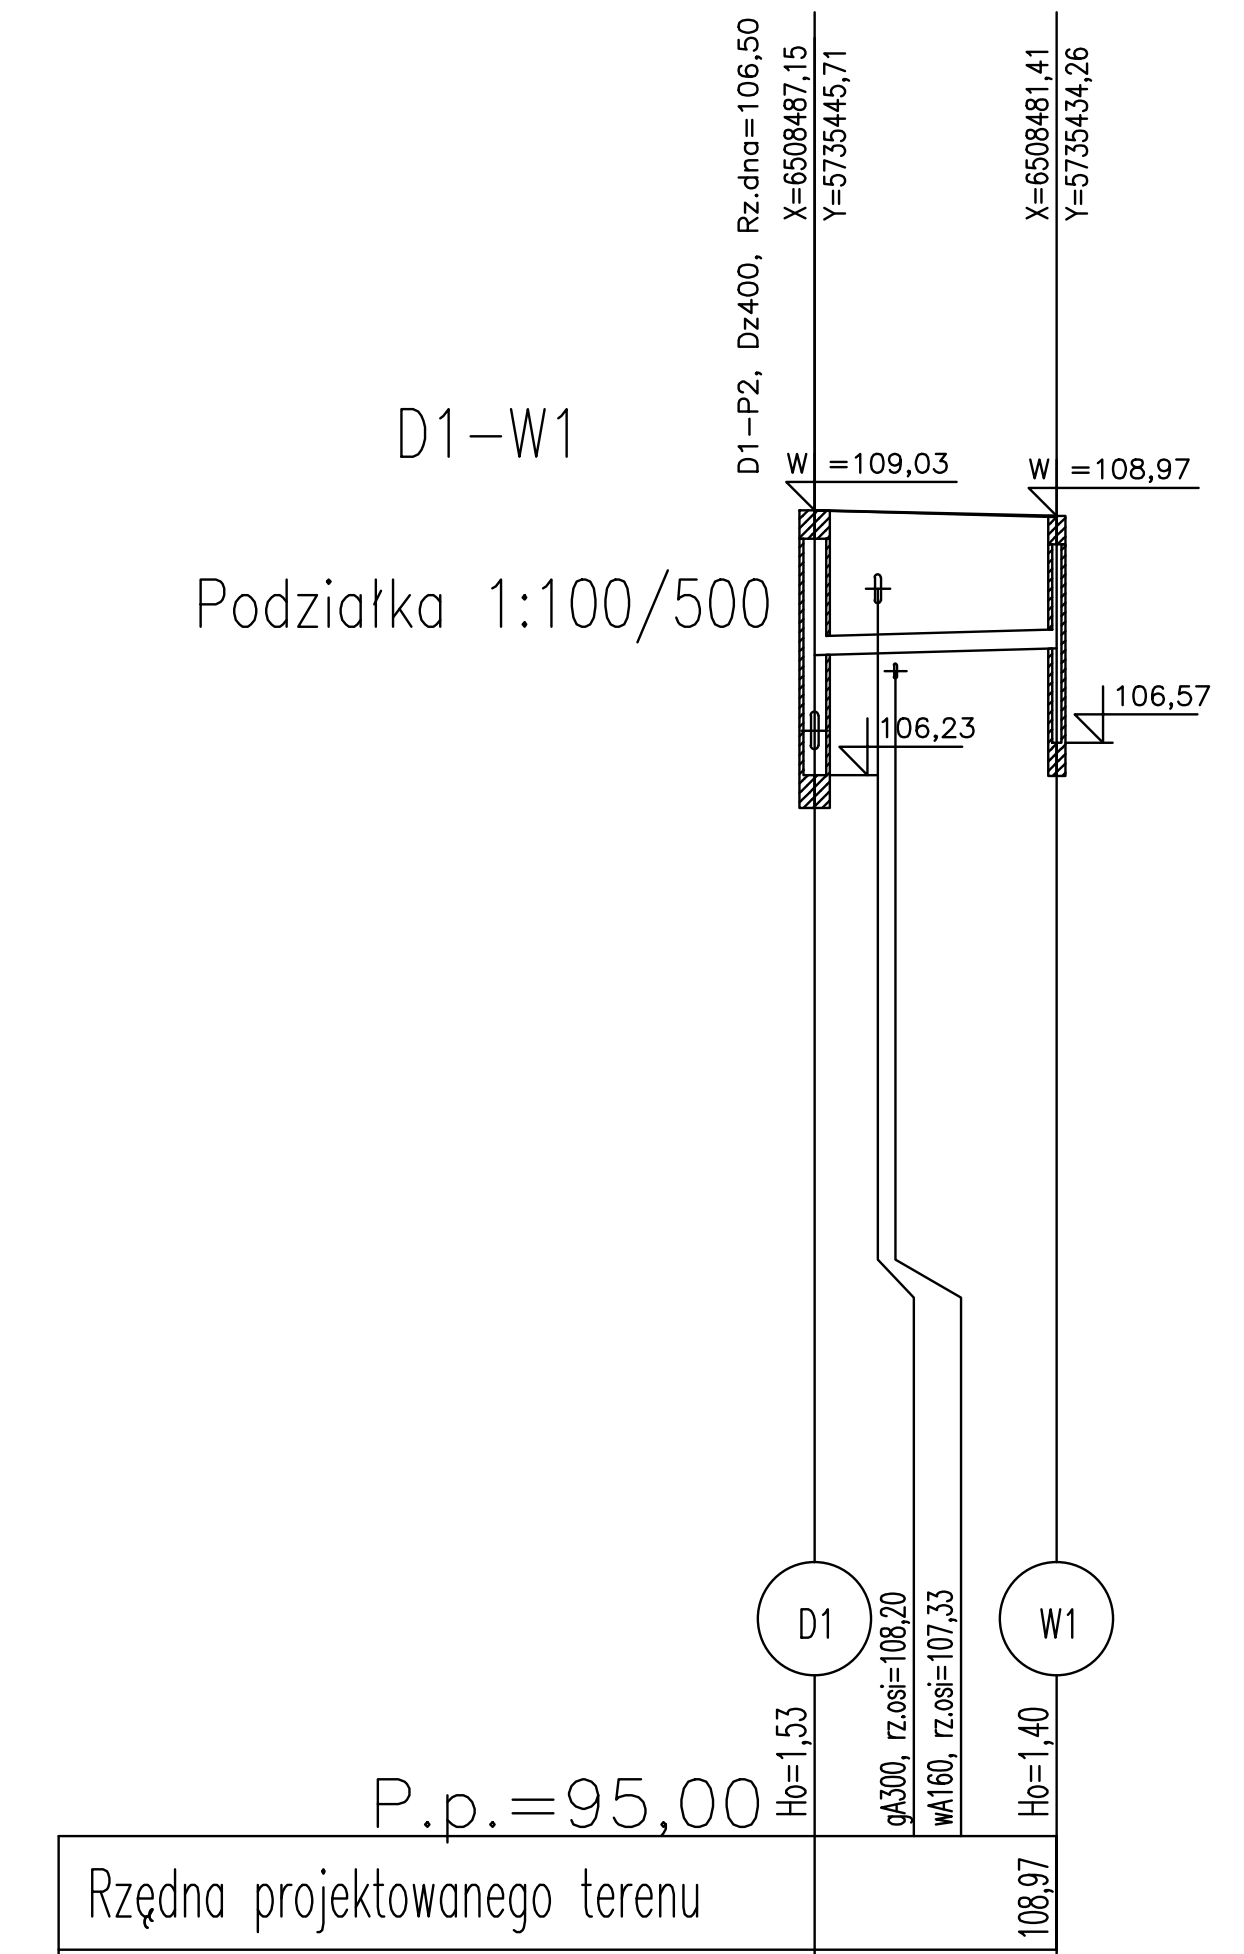
D1–P2, Dz400, Rz.dna=106,50
X=6508487,15 Y=5735445,71
X=6508481,41 Y=5735434,26
W =109,03
W =108,97
106,23
106,57
D1
W1
Ho=1,53
φ300
φ160, rz.osi=107,33
Ho=1,40

P.p.=95,00

	D1	W1
Rzędna projektowanego terenu		108,97
Rzędna istniejącego terenu	109,03	108,96
Rzędna dna proj. kanału	107,50	107,57
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,53	1,40
Długość odcinka	12,81	
Proj. spadek kanału, odległość	L=12,81 i=5 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Hektometr i odległości	0 0	12,81

D2–W2

Podziałka 1:100/500

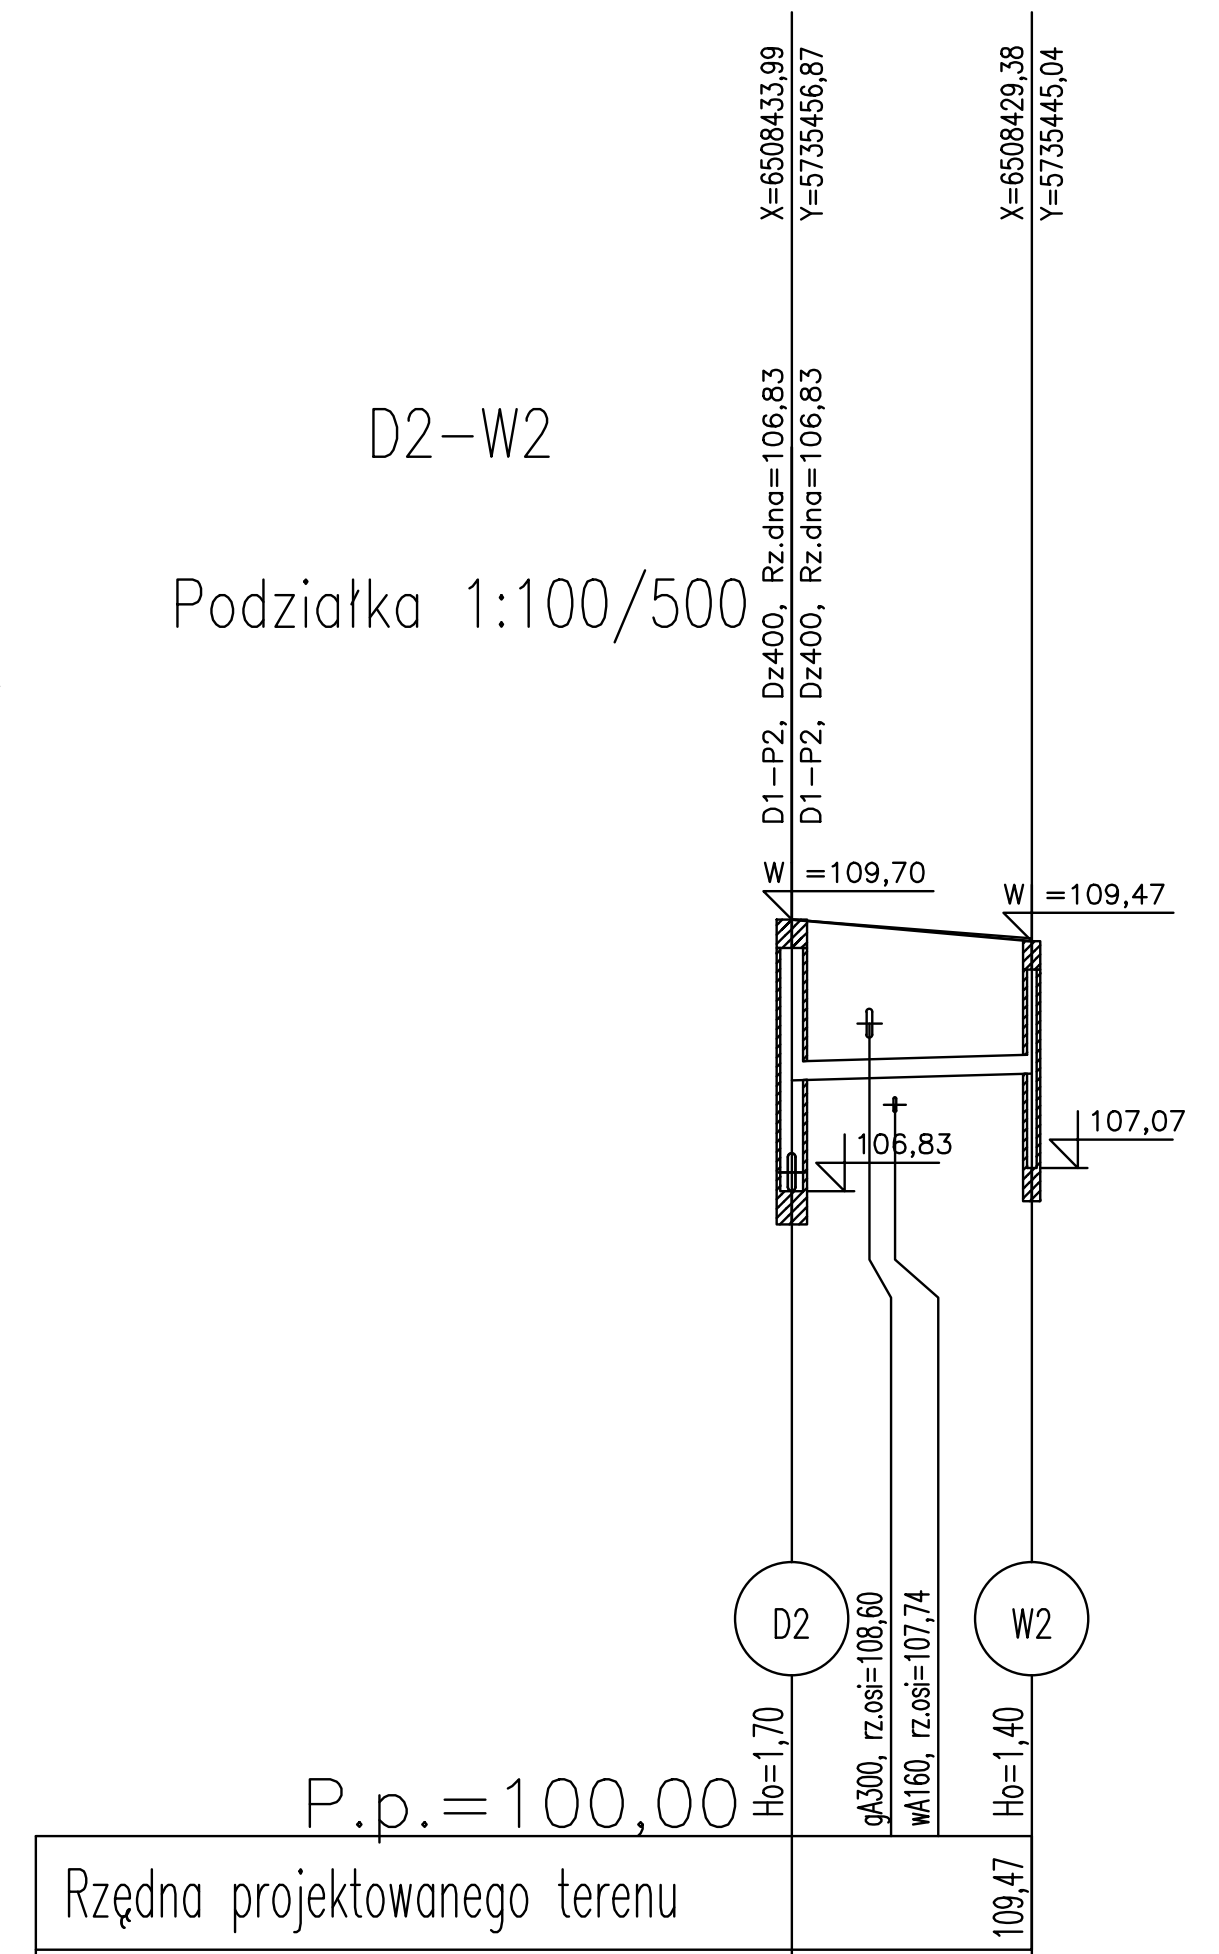
D1–P2, Dz400, Rz.dna=106,83
X=6508433,99 Y=5735456,87
X=6508429,38 Y=5735445,04
W =109,70
W =109,47
106,83
107,07
D2
W2
Ho=1,70
Ho=1,40

P.p.=100,00

	D2	W2
Rzędna projektowanego terenu		109,47
Rzędna istniejącego terenu	109,70	109,50
Rzędna dna proj. kanału	108,00	108,07
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,70	1,40
Długość odcinka	12,70	
Proj. spadek kanału, odległość	L=12,70 i=6 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Hektometr i odległości	0 4,12	12,70

D4–W3

Podziałka 1:100/500

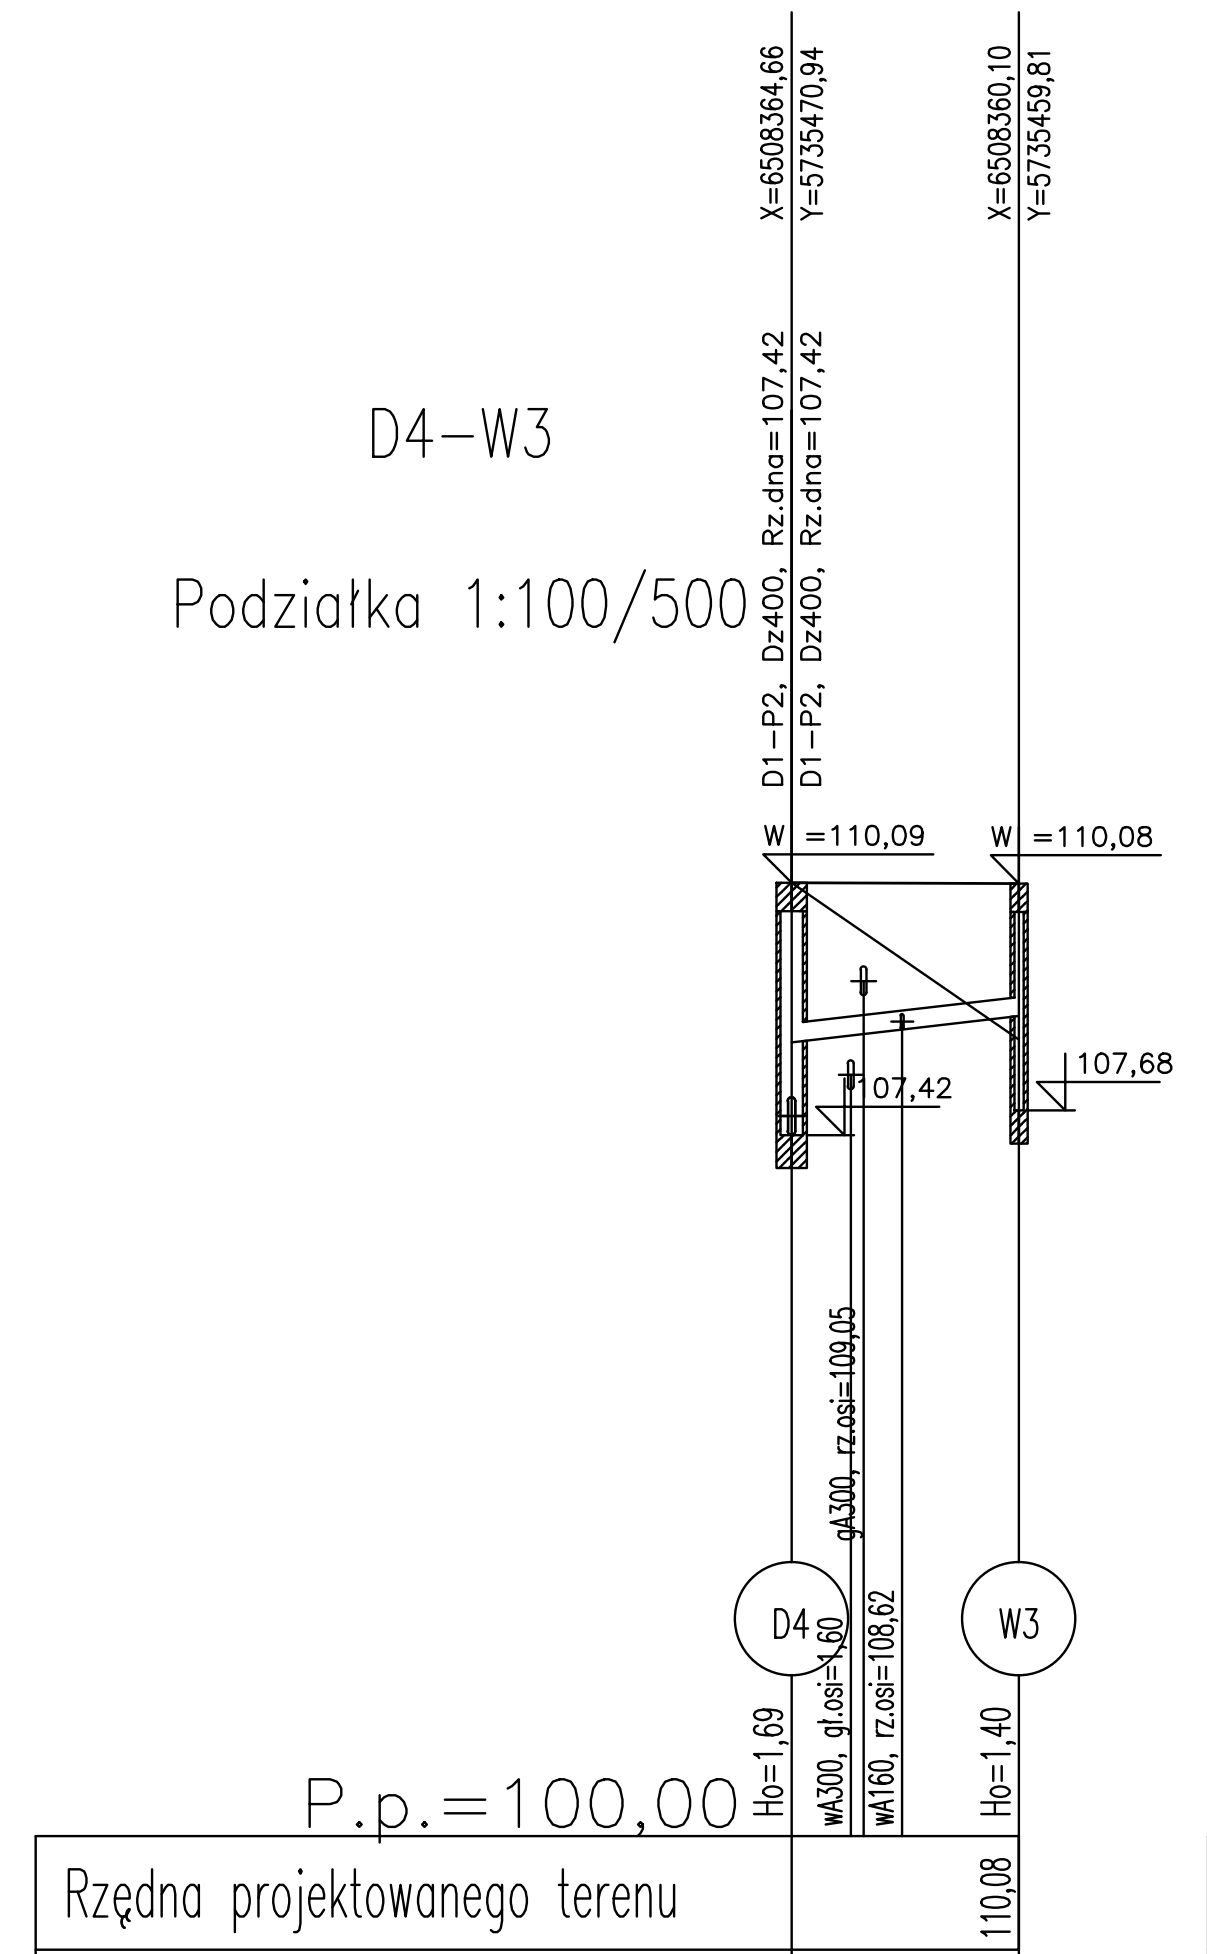
D1–P2, Dz400, Rz.dna=107,42
X=6508384,66 Y=5735470,94
X=6508380,10 Y=5735459,81
W =110,09
W =110,08
107,42
107,68
D4
W3
Ho=1,69
Ho=1,40

P.p.=100,00

	D4	W3
Rzędna projektowanego terenu		110,08
Rzędna istniejącego terenu	110,09	108,43
Rzędna dna proj. kanału	108,40	108,68
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,69	1,40
Długość odcinka	12,03	
Proj. spadek kanału, odległość	L=12,03 i=23 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Hektometr i odległości	0 5,85	12,03

D5–W4

Podziałka 1:100/500

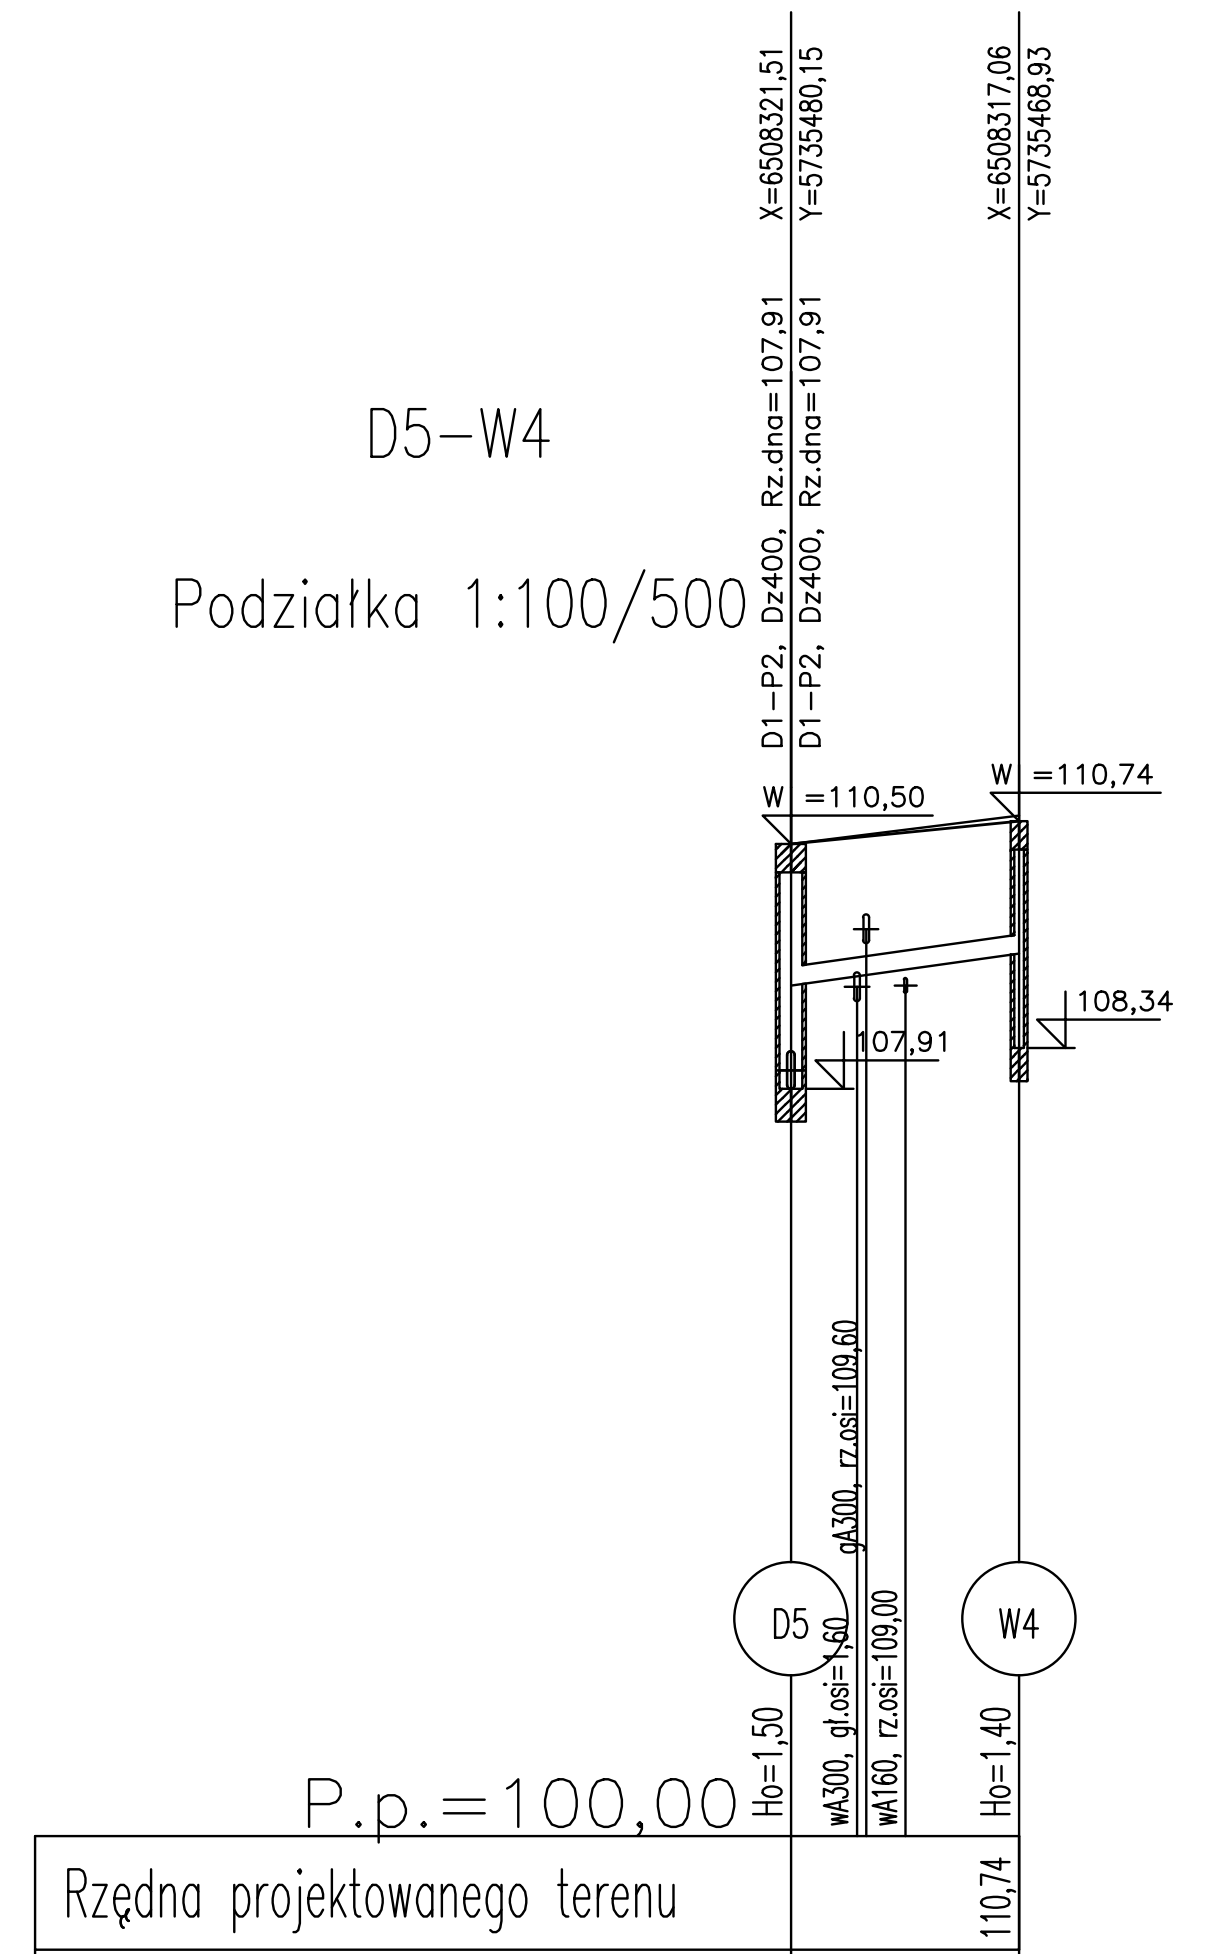
D1–P2, Dz400, Rz.dna=107,91
X=6508321,51 Y=5735480,15
X=6508317,06 Y=5735468,93
W =110,50
W =110,74
107,91
108,34
D5
W4
Ho=1,50
Ho=1,40

P.p.=100,00

	D5	W4
Rzędna projektowanego terenu		110,74
Rzędna istniejącego terenu	110,50	110,80
Rzędna dna proj. kanału	109,00	109,34
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,50	1,40
Długość odcinka	12,07	
Proj. spadek kanału, odległość	L=12,07 i=28 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Hektometr i odległości	0 6,07	12,07

D11–W5

Podziałka 1:100/500

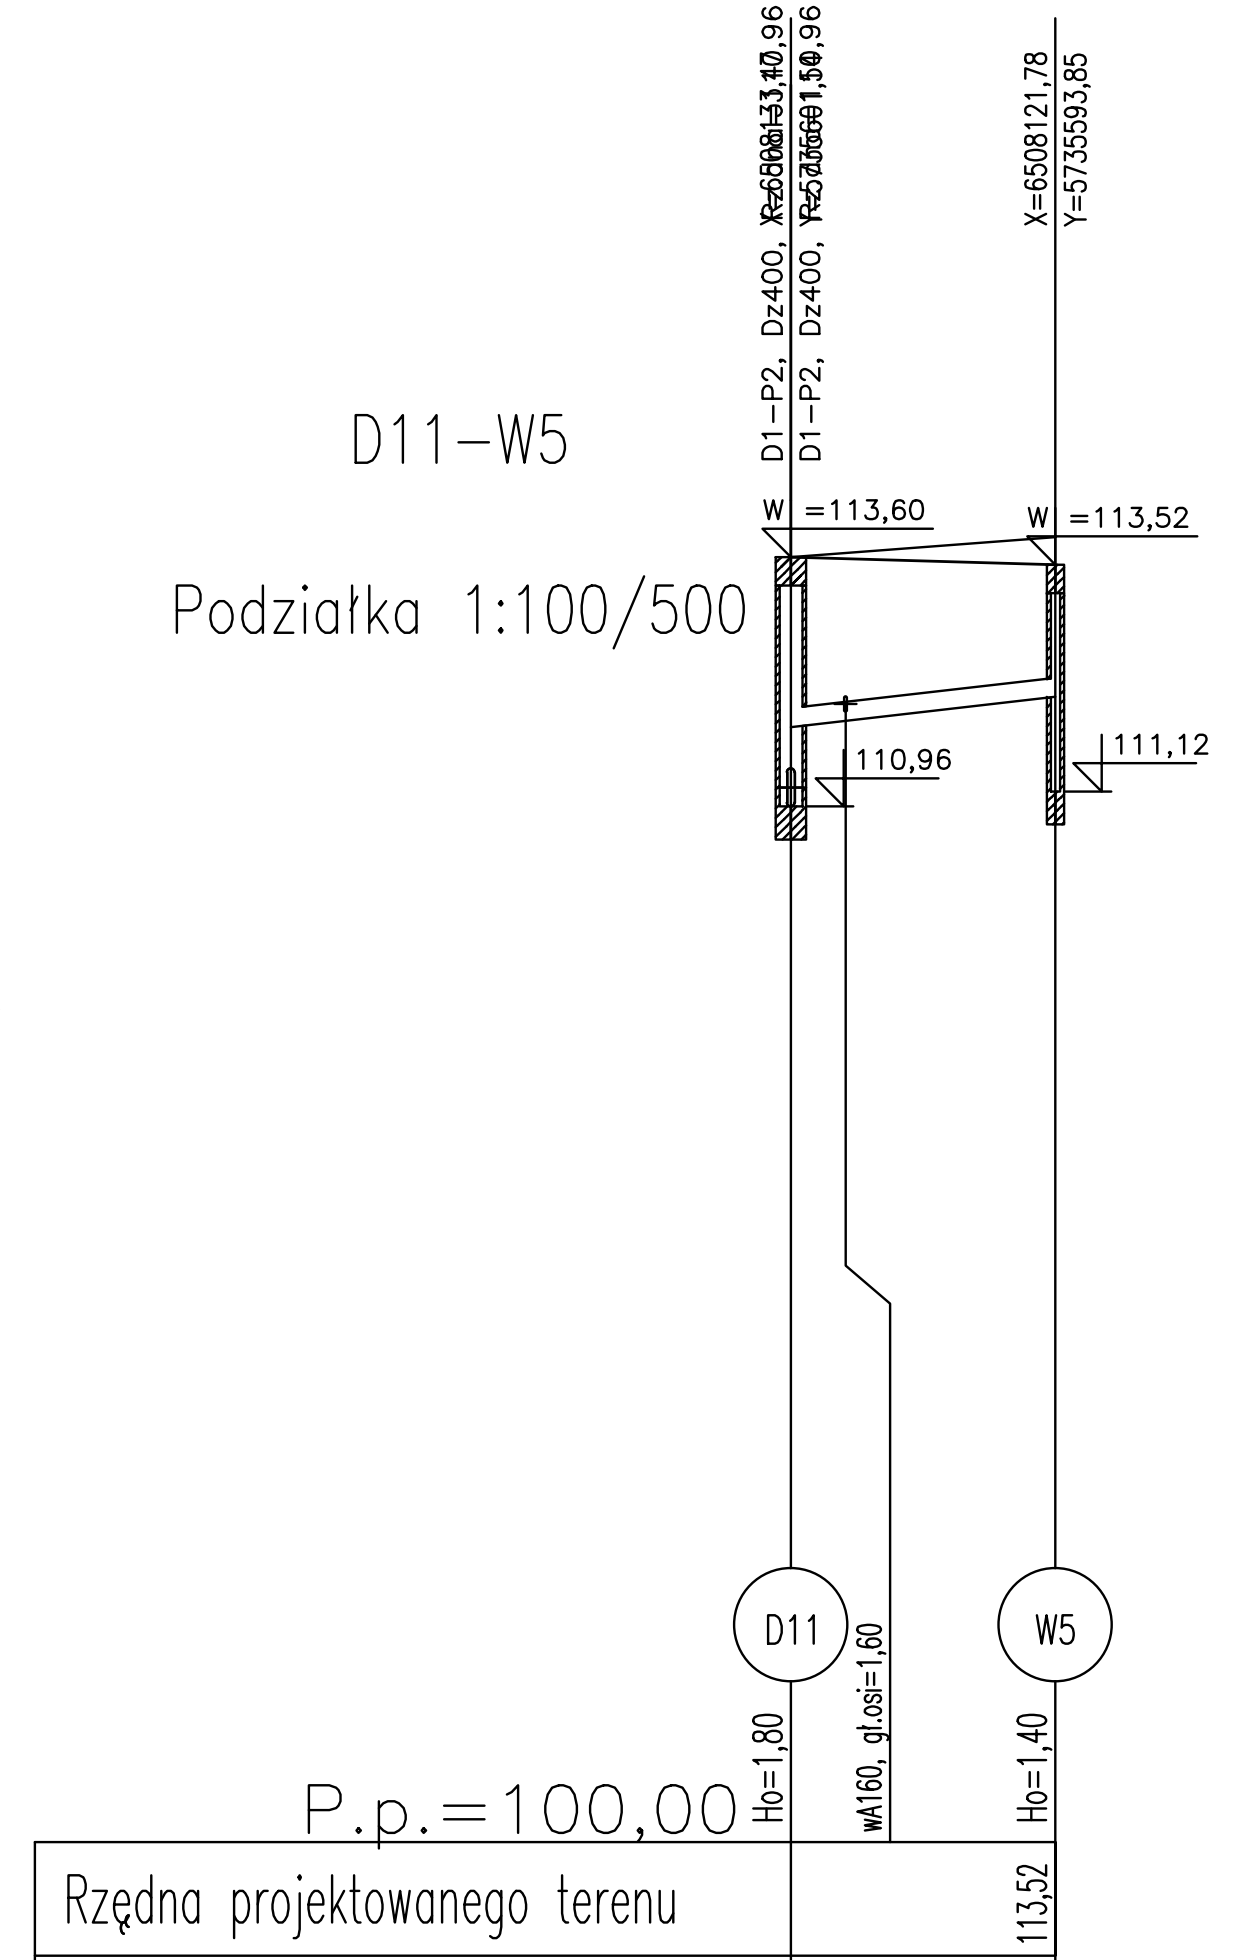
D1–P2, Dz400
X=6508121,78 Y=5735593,85
W =113,60
W =113,52
110,96
111,12
D11
W5
Ho=1,80
Ho=1,40

P.p.=100,00

	D11	W5
Rzędna projektowanego terenu		113,52
Rzędna istniejącego terenu	113,60	113,81
Rzędna dna proj. kanału	111,80	112,12
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,80	1,40
Długość odcinka	14,00	
Proj. spadek kanału, odległość	L=14,00 i=23 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Hektometr i odległości	0	14,00

D12–W6

Podziałka 1:100/500

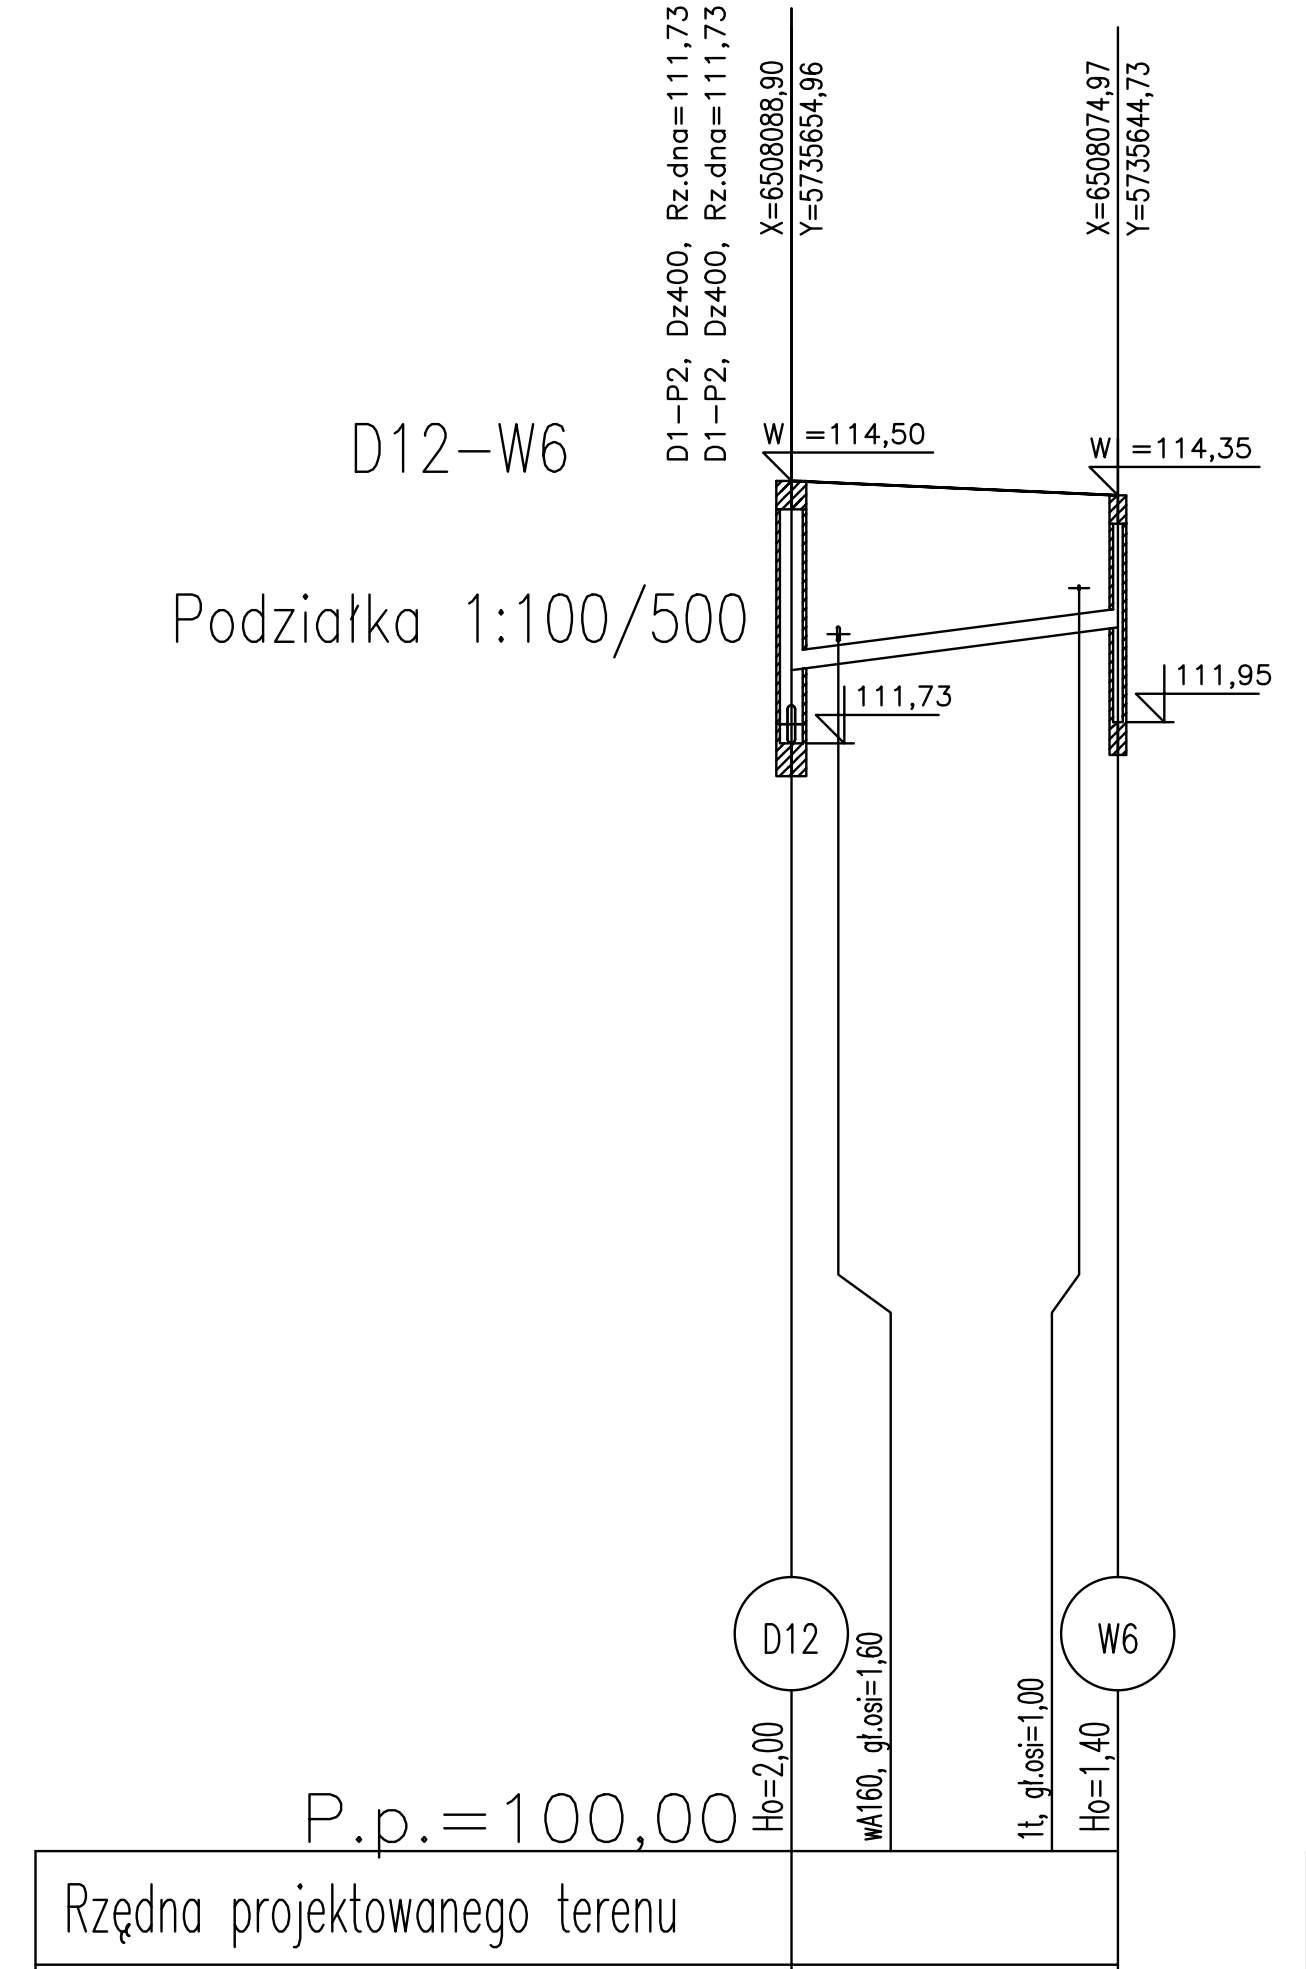
D1–P2, Dz400, Rz.dna=111,73
X=6508088,90 Y=5735654,96
X=6508074,97 Y=5735644,73
W =114,50
W =114,35
111,73
111,95
D12
W6
Ho=2,00
Ho=1,40

P.p.=100,00

	D12	W6
Rzędna projektowanego terenu		114,35
Rzędna istniejącego terenu	114,50	114,35
Rzędna dna proj. kanału	112,50	112,95
Zagłęb. dna względem terenu proj.	2,00	1,40
Długość odcinka	17,28	
Proj. spadek kanału, odległość	L=17,28 i=26 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Hektometr i odległości	0	17,28

D13–W7

Podziałka 1:100/500

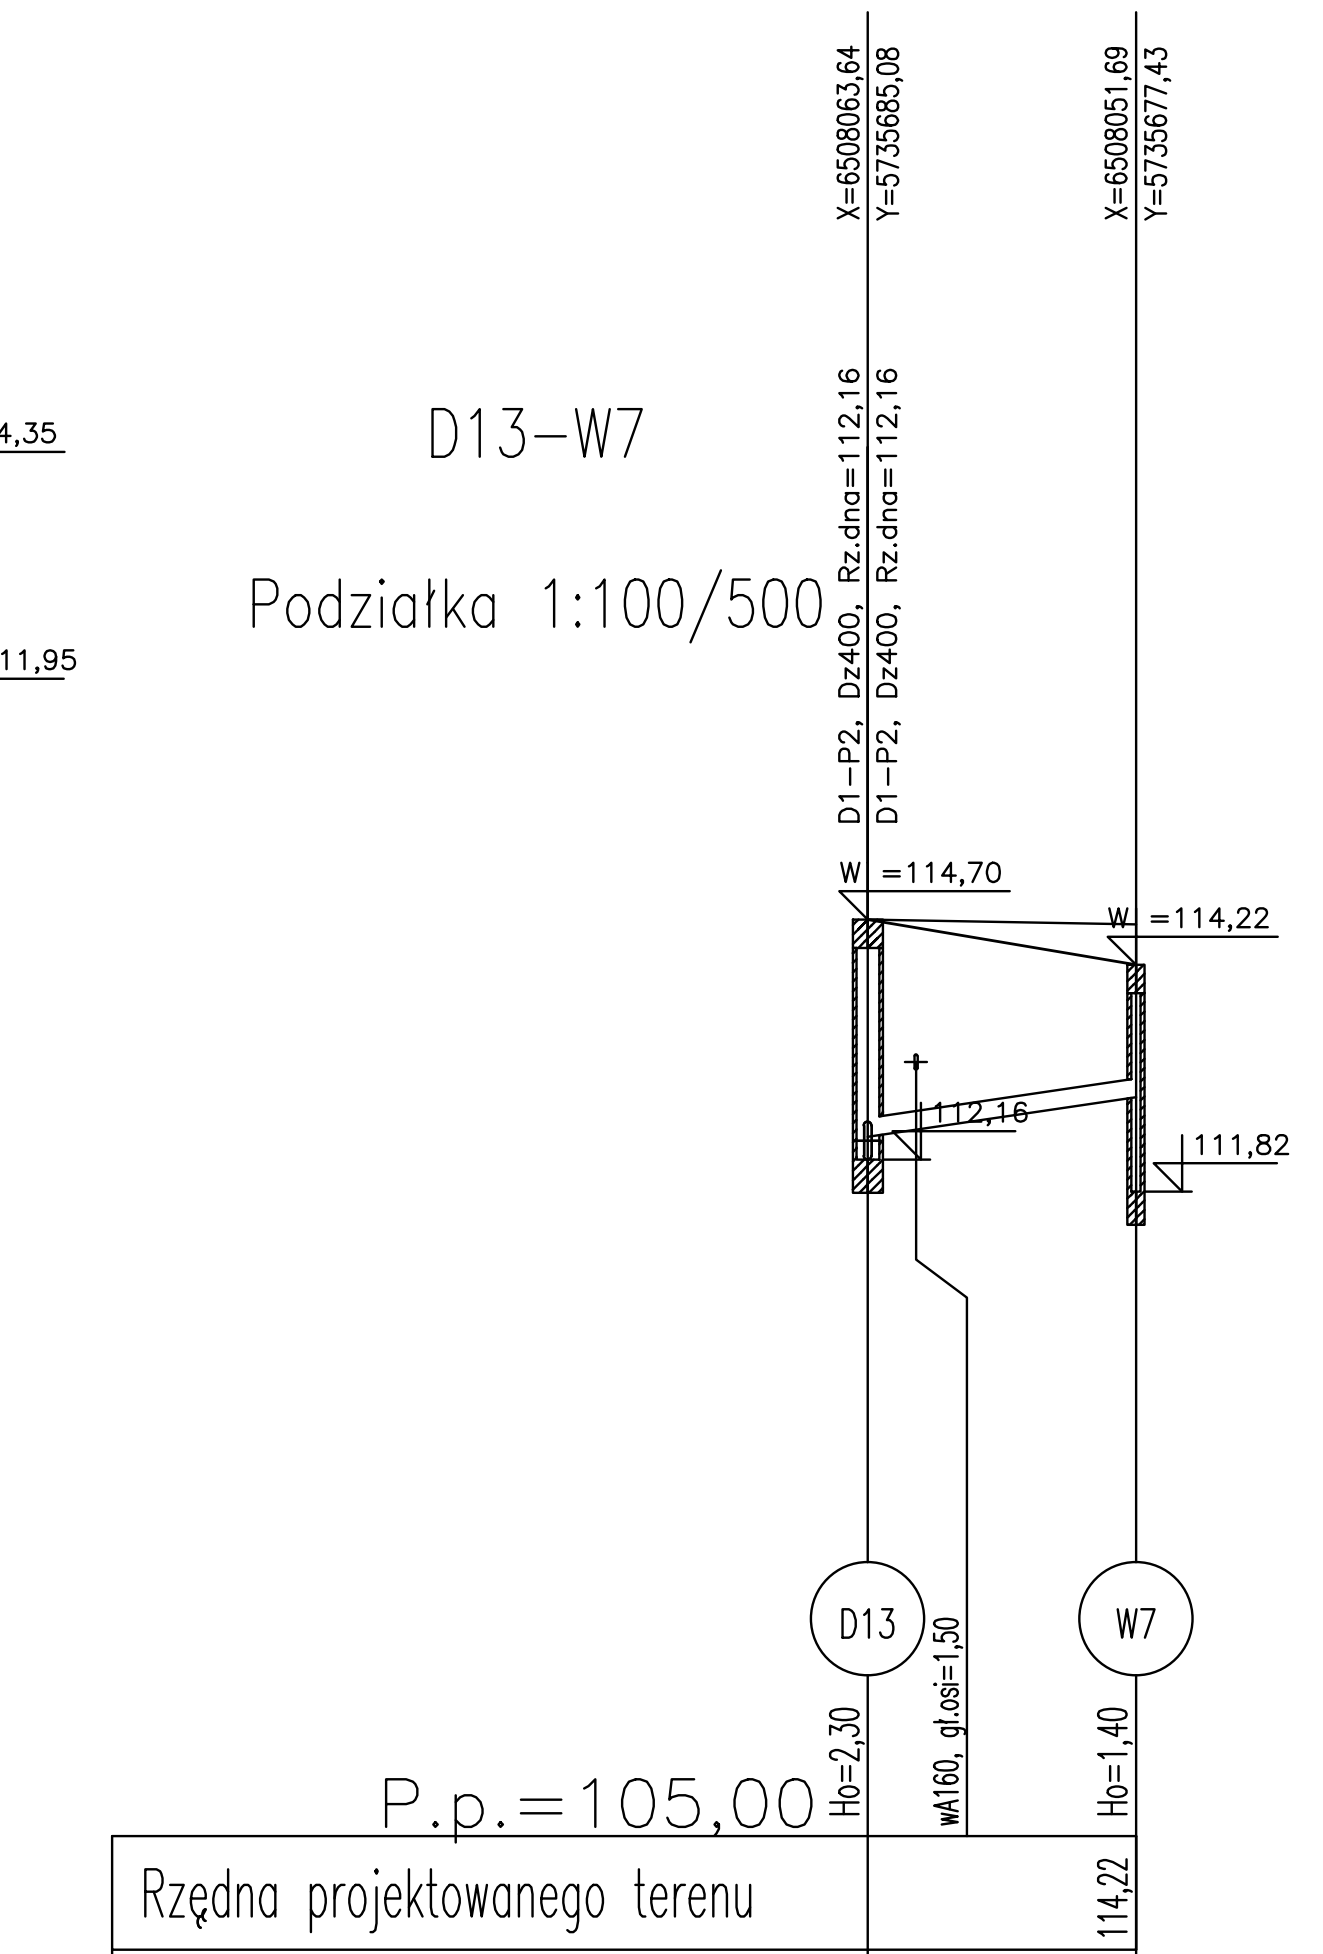
D1–P2, Dz400, Rz.dna=112,16
X=6508063,64 Y=5735685,08
X=6508051,69 Y=5735677,43
W =114,70
W =114,22
112,16
111,82
D13
W7
Ho=2,30
Ho=1,40

P.p.=105,00

	D13	W7
Rzędna projektowanego terenu		114,22
Rzędna istniejącego terenu	114,70	114,65
Rzędna dna proj. kanału	112,40	112,82
Zagłęb. dna względem terenu proj.	2,30	1,40
Długość odcinka	14,19	
Proj. spadek kanału, odległość	L=14,19 i=30 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Hektometr i odległości	0	14,19

D14–W8

Podziałka 1:100/500

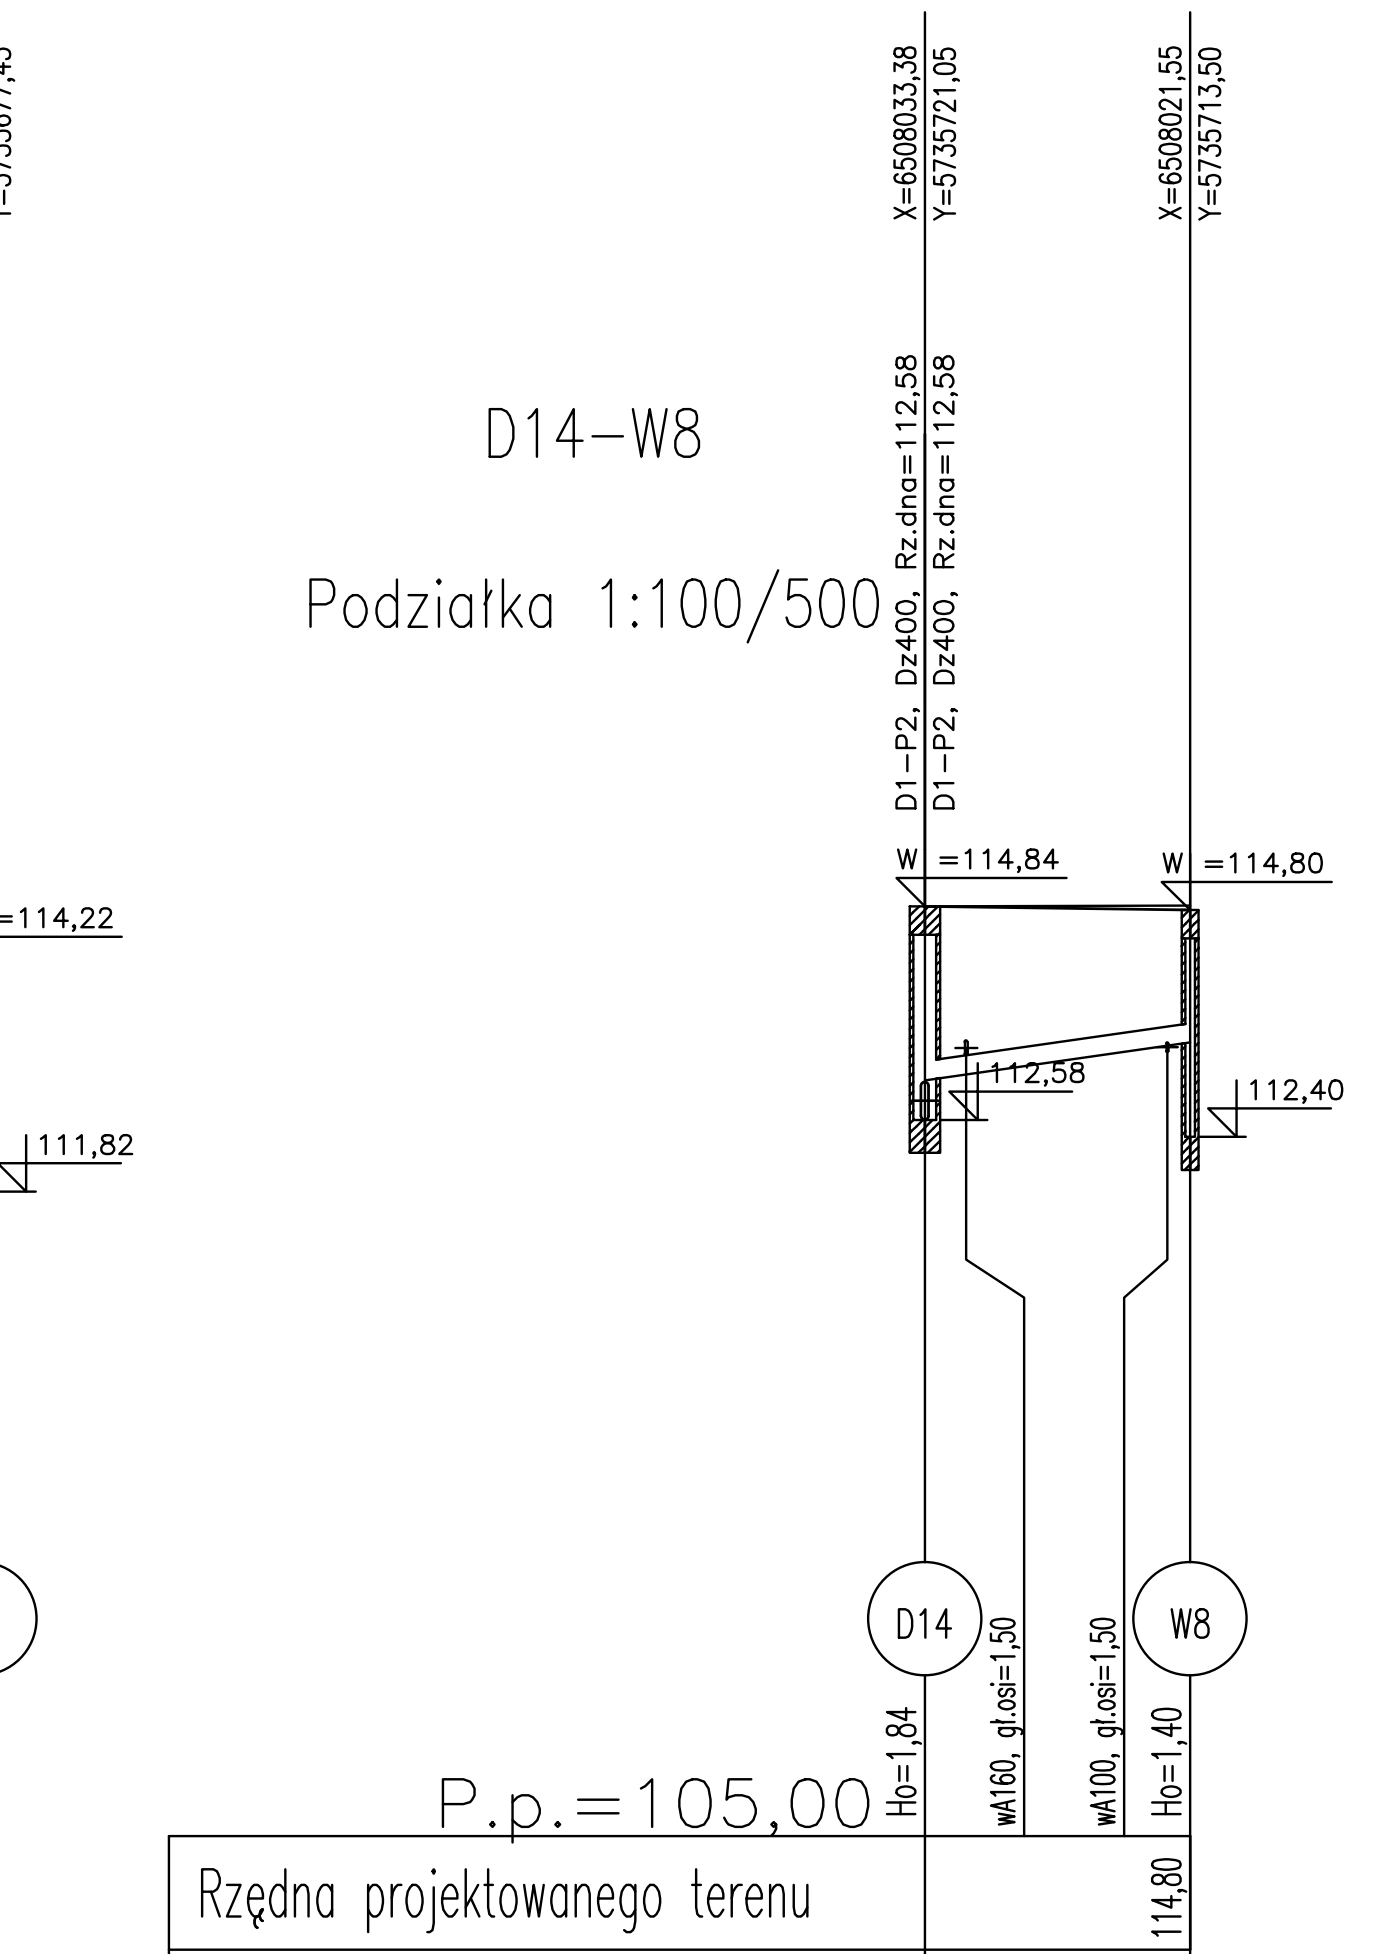
D1–P2, Dz400, Rz.dna=112,58
X=6508033,38 Y=5735721,05
X=6508021,55 Y=5735713,50
W =114,84
W =114,80
112,58
112,40
D14
W8
Ho=1,84
Ho=1,40

P.p.=105,00

	D14	W8
Rzędna projektowanego terenu		114,80
Rzędna istniejącego terenu	114,84	114,85
Rzędna dna proj. kanału	113,00	113,40
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,84	1,40
Długość odcinka	14,03	
Proj. spadek kanału, odległość	L=14,03 i=29 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Hektometr i odległości	0	14,03

D16–W9

Podziałka 1:100/500

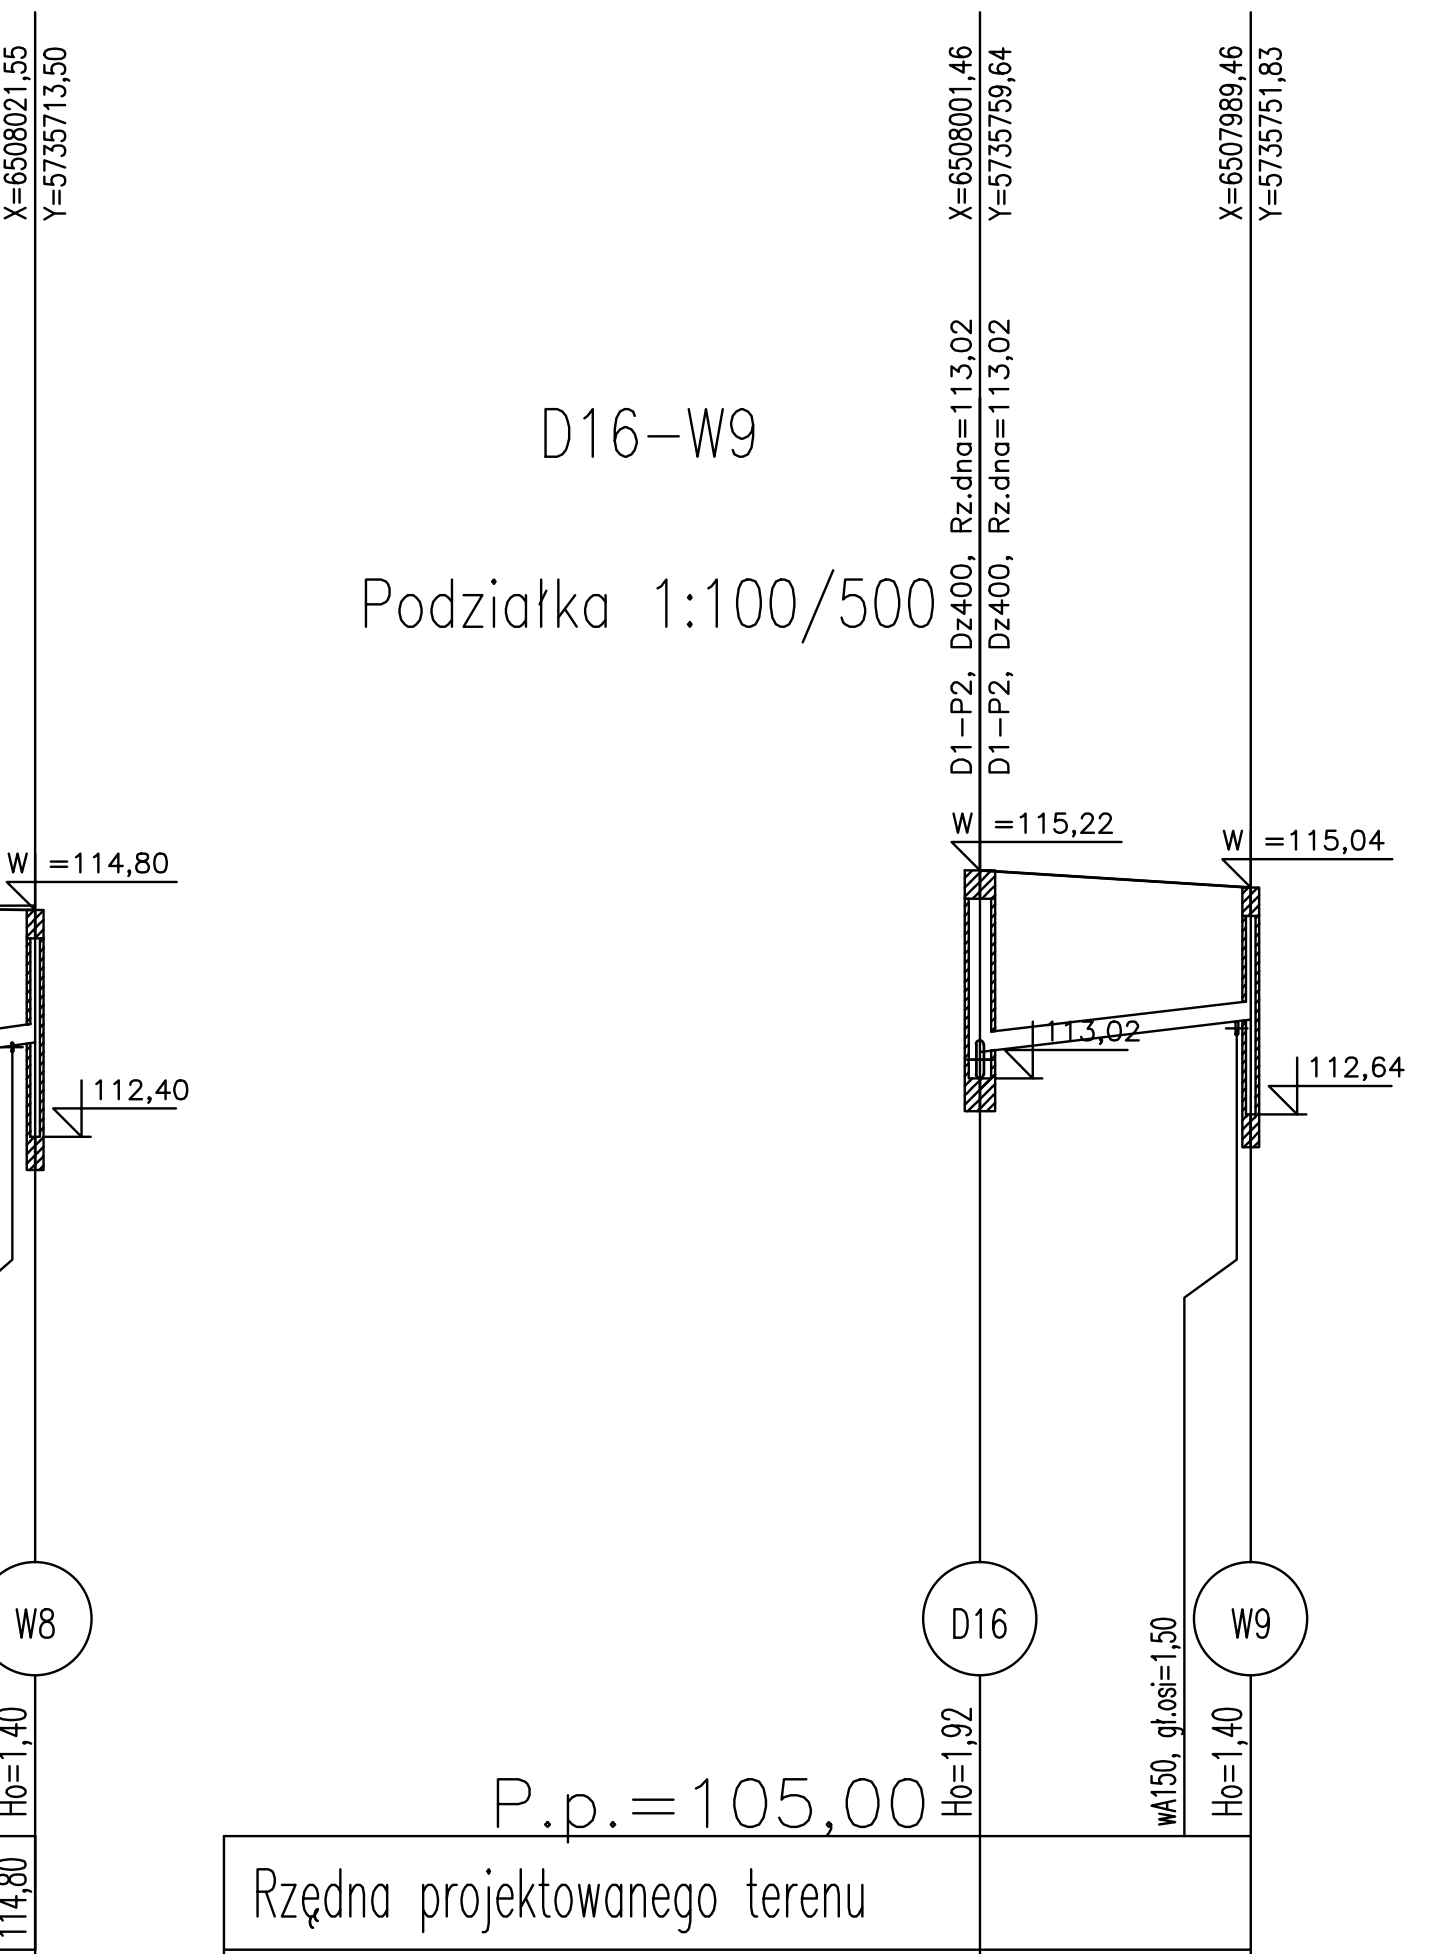
D1–P2, Dz400, Rz.dna=113,02
X=6508001,46 Y=5735759,64
X=6507989,46 Y=5735751,83
W =115,22
W =115,04
113,02
112,64
D16
W9
Ho=1,92
Ho=1,40

P.p.=105,00

	D16	W9
Rzędna projektowanego terenu		115,04
Rzędna istniejącego terenu	115,22	115,04
Rzędna dna proj. kanału	113,30	113,64
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,92	1,40
Długość odcinka	14,32	
Proj. spadek kanału, odległość	L=14,32 i=24 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Hektometr i odległości	0	14,32

D17–W10

Podziałka 1:100/500

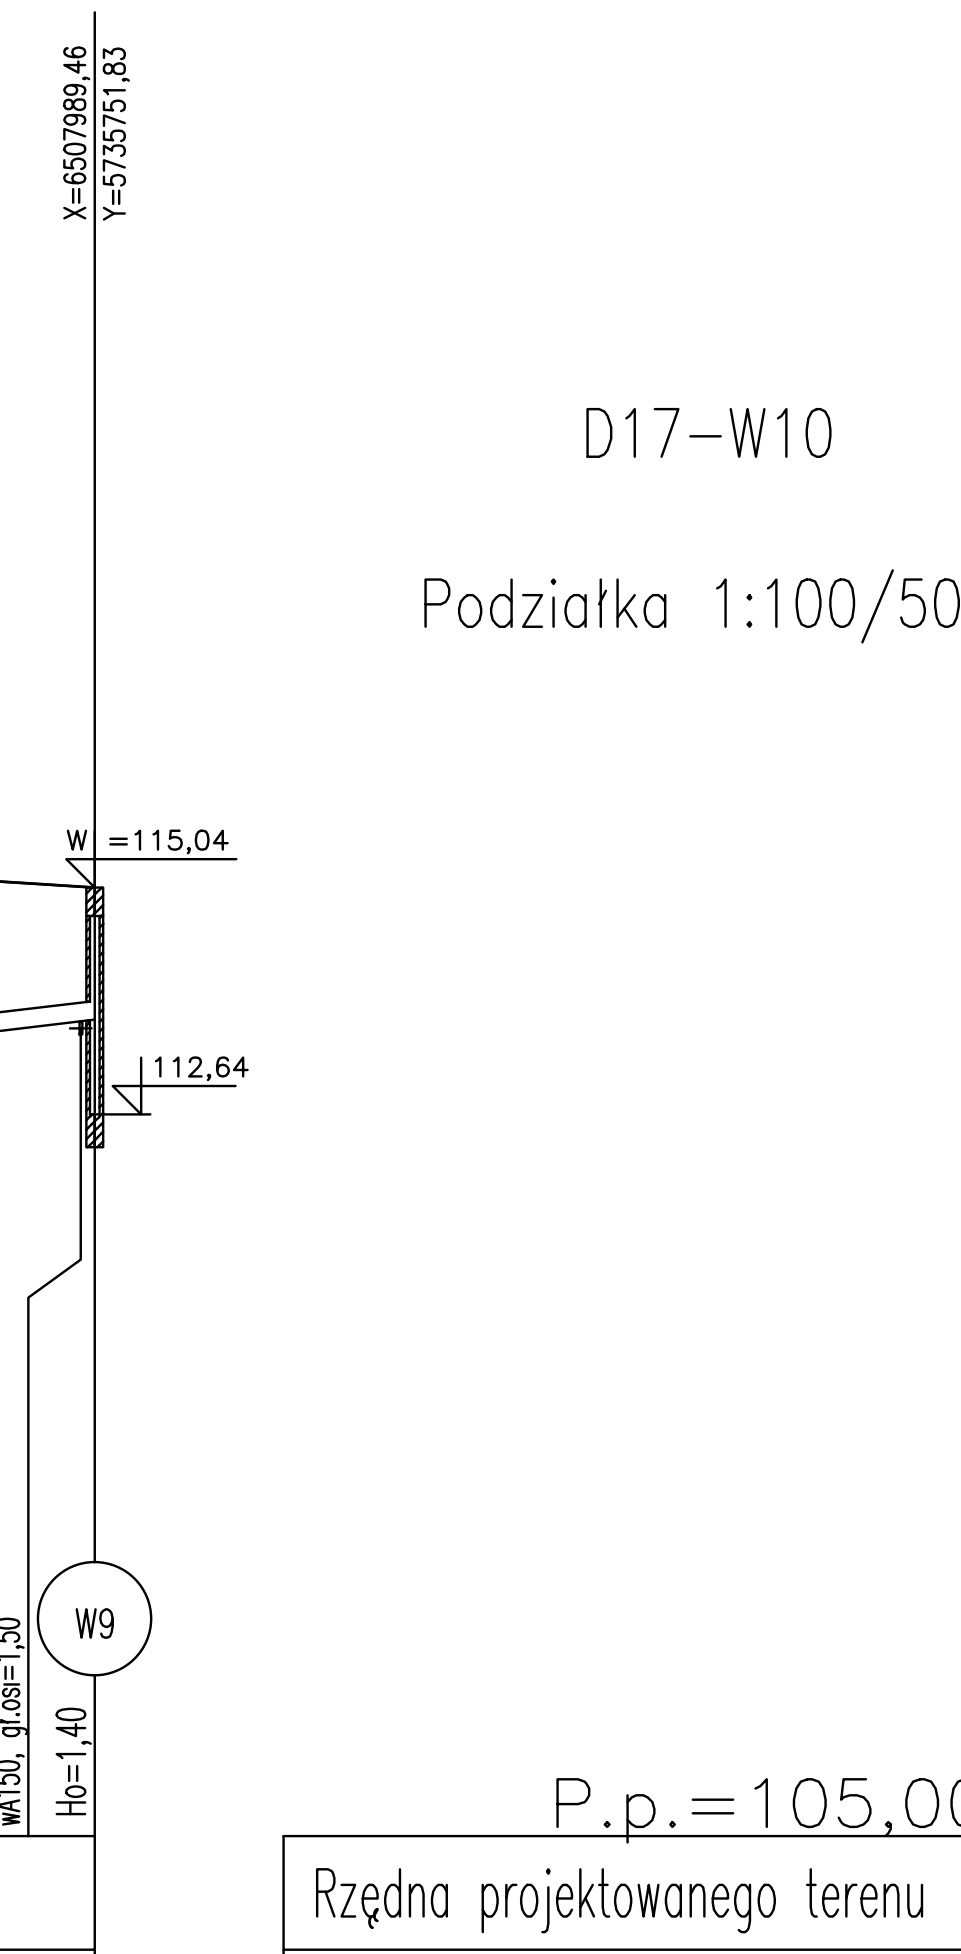
D1–P2, Dz400, Rz.dna=113,01
X=6507975,13 Y=5735791,82
X=6507962,55 Y=5735784,08
W =115,41
W =115,23
113,01
112,83
D17
W10
Ho=2,01
Ho=1,40

P.p.=105,00

	D17	W10
Rzędna projektowanego terenu		115,23
Rzędna istniejącego terenu	115,41	115,17
Rzędna dna proj. kanału	113,40	113,83
Zagłęb. dna względem terenu proj.	2,01	1,40
Długość odcinka	14,77	
Proj. spadek kanału, odległość	L=14,77 i=29 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Hektometr i odległości	0	14,77

INWESTOR

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

ul. Złota 43
62-800 Kalisz

ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

ul. Złota 43
62-800 Kalisz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE DROMAX sp. z o.o.

ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 POZNAŃ
e-mail: biuro@d-dromax.pl
tel. + 48 724 202 772 fax. +48 (61) 223 24 78
web: www.d-dromax.pl

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TEMAT	Remont ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku od ul. Milej do mostu n/rz Swędrnia
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY
BRANŻA	KANALIZACJA DESZCZOWA

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Agnieszka Pach	
NR UPRAWNIEŃ/ SPECJALNOŚĆ	7131-7132/137/PW/2002 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	
OPRACOWAŁ		
SPRAWDZIŁ	inż. Agnieszka Rak	
NR UPRAWNIEŃ/ SPECJALNOŚĆ	SKL/1159/PWOS/06 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	

DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
11.04.2016	1:100/500	02_2

Nazwa pliku: 062_PBW_KD_pd_01_A.dwg (062_PBW_KD_pd_02_2A.pdf)